
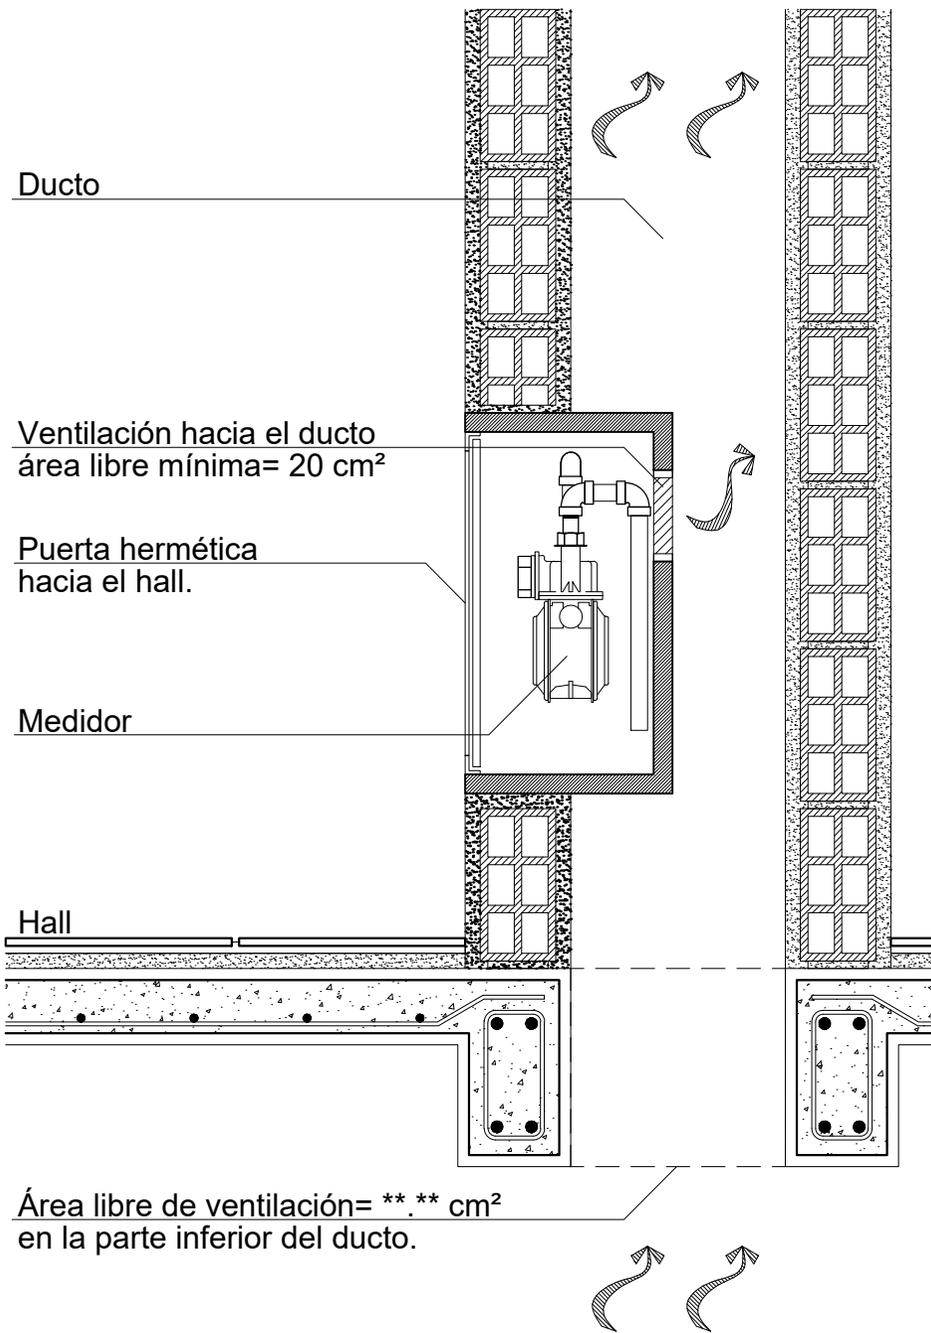


# GSV-504-020D: Detalle ventilación nicho centro de medición dentro de ducto.

Fórmula	
$S \text{ (cm}^2) \geq 10 A \text{ (m}^2)$	
Longitud conducto	Factor
$3 \leq L \leq 10$	1,5
$10 < L \leq 26$	2,0
$26 < L \leq 50$	2,5

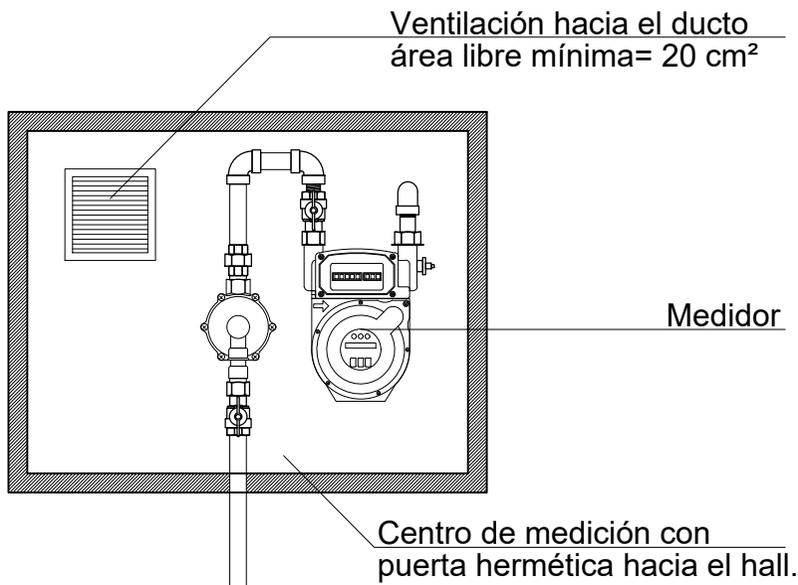

De: 43	GSV-504-020D
Plancha: 37	Detalle:
<b>vanti</b> ✓	
Proyecto: Biblioteca de Detalles Constructivos para el Sistema de Suministro de Gas Natural	
Observaciones: -Todas las cotas están dadas en metros, a menos que se especifique lo contrario	
<b>Subsistema de Ventilación</b>	
Contiene: Detalle ventilación nicho centro de medición dentro de ducto.	
Código: <b>GSV-504-020D</b>	
Elaboró: Nueva Edificación Colombia	
Revisó:	
Normativa Gestión de Red Gas	
Aprobó: Residencial y Pymes	
Escala: <b>1:10</b>	Fecha: Febrero-2016
Archivo: GSV-504-020D.dwg	
Dibujó: Arq. Pilar Castillo Quintanilla	
Detalle: GSV-504-020D	Plancha: <b>37</b>
	De: <b>43</b>

Alzado

Corte